
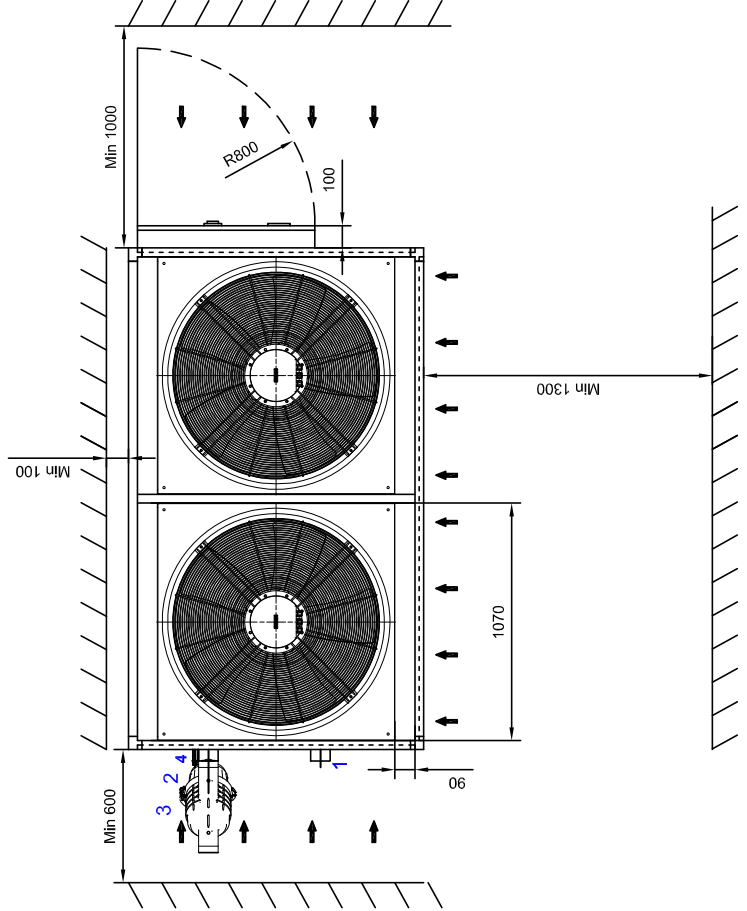


DO NOT OBSTRUCT AIRFLOW WITH COVERS OR ROOFS

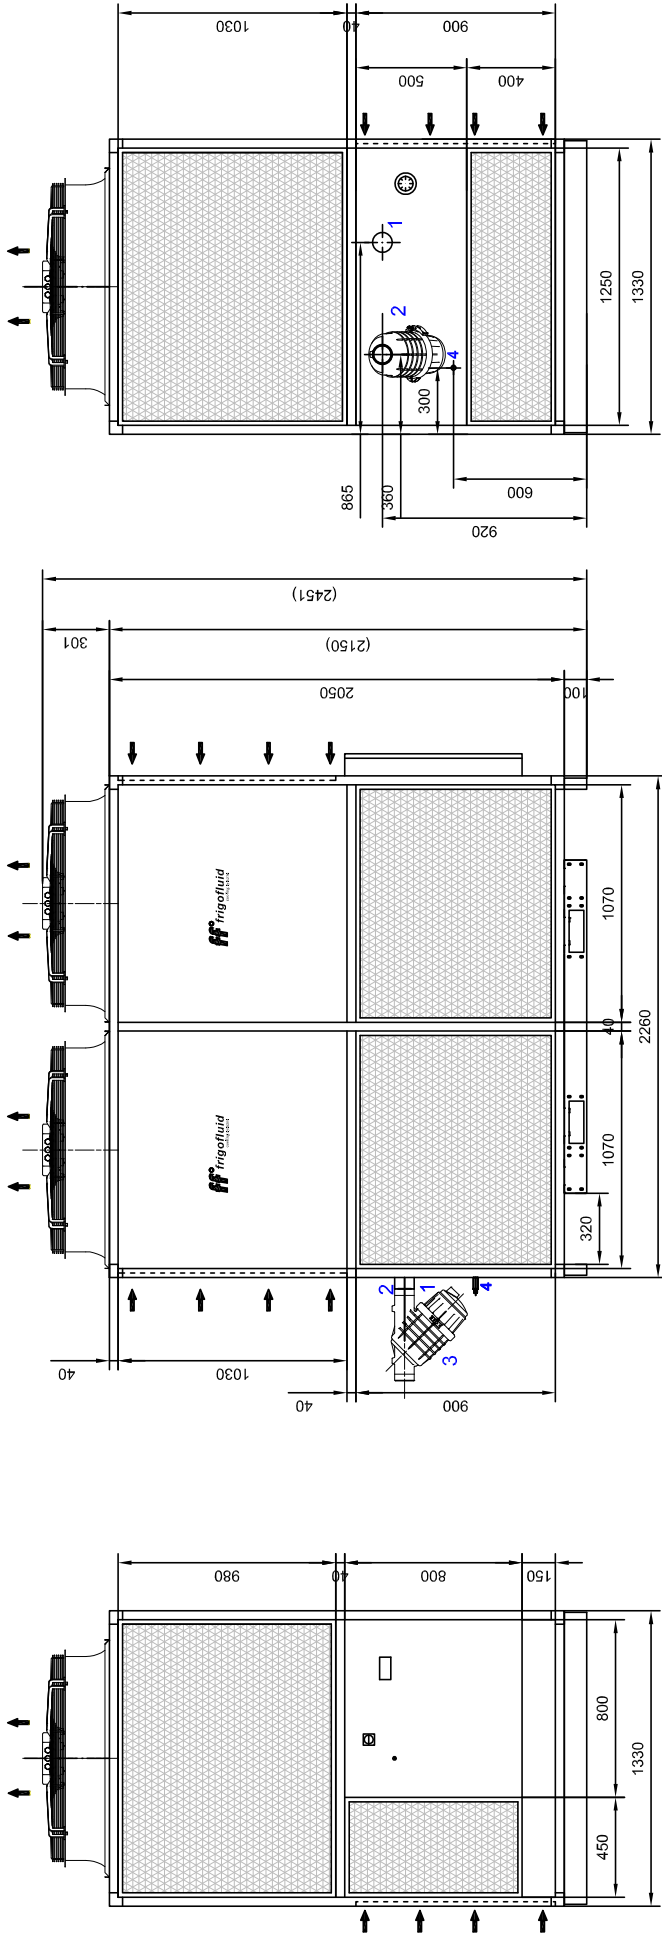

- Mandata/Outlet D. 2 1/2"
- Ritorno/Inlet D. 2 1/2"
- Filtro acqua-Glicolata (fornito separatamente) 3" / 3" Glycol-water filter (supplied separately)
- Caricamento automatico/Automatic feed (solo versione C/Only C version)

Note: le posizioni degli attacchi idraulici sono soggette a variazioni in funzione della configurazione idraulica della centrale (A/C).  
 Note: Hydraulic connectors positioning are subject to variation depending on the hydraulic configuration of the chiller (A/C).

02	26/03/2019	Uniformato disegno/modified con RW 204 (stesso testo ma cassa 1500x1000)	M. Donatelli
01	20/02/2017	modifica usata lista	M. Bedeschi
Revisione	Data	Descrizione	Disegnatore
TITOLO: <b>DISSEGNO DIMENSIONALE RW AC 156/2_ax</b>			
PARTICOLARE: .....			
SCALA	DIS.	DIS.	M. Donatelli
REF. QUOTE	mm	VISTO	
CLIENTE	mm		
NUM. DIS.	Dis_0896_16	DATA	09/06/2016
FILE		FORNITORE	

DESEGNO DI PROPRIETA' FRIGOLIA, SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DITTA, IL PRESENTE DESEGNO NON POTRA' ESSERE RIPRODOTTO, COPRATO O COMUNICATO A TERZI. LA DITTA NE PRESERVA I PROPRI DIRITTI.