
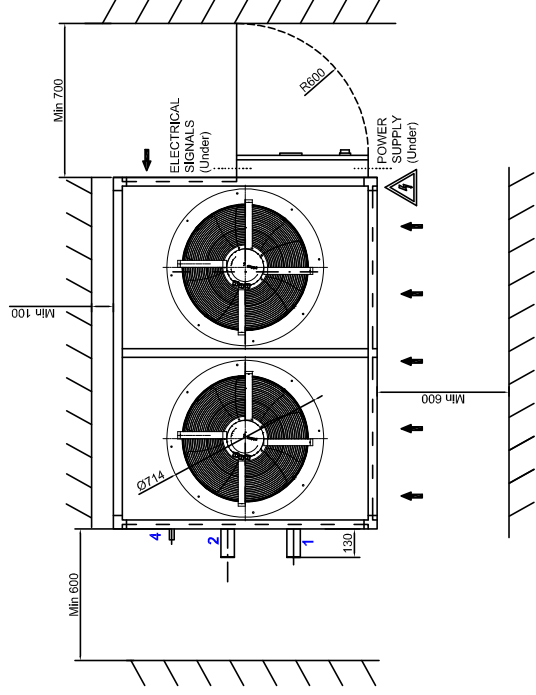
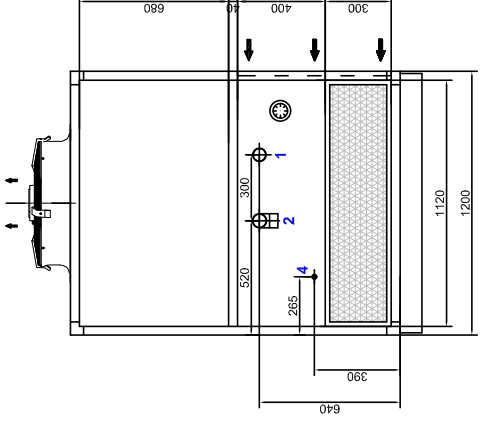
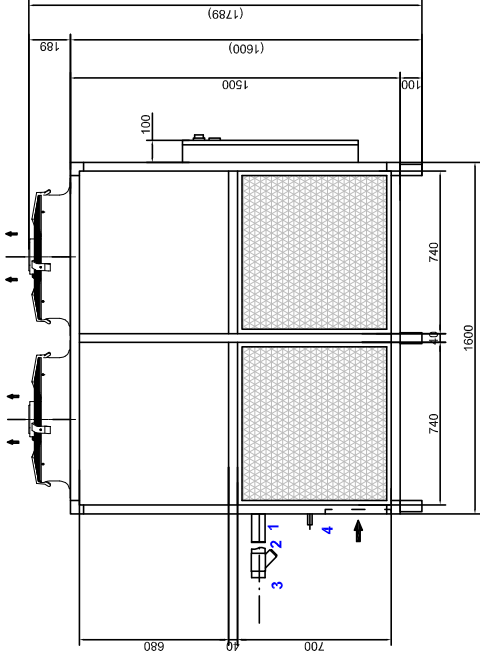


DO NOT OBSTRUCT AIRFLOW WITH COVERS OR ROOFS

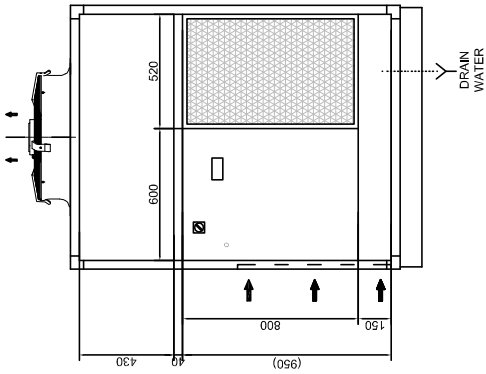

- 1 Mandata/Outlet D. 2"
- 2 Ritorno/Inlet D. 2"
- 3 Filtro acqua/Glycol / water filter (glicolata) D. 2 1/2"
- 4 Caricamento automatico/Automatic feed (solo versione C/Only C version)

Nota: le posizioni degli attacchi idraulici sono soggette a variazioni in funzione della configurazione idraulica della centrale (AC/E).  
 Note: Hydraulic connections positioning are subject to variation depending on the hydraulic configuration of the chiller (AC/E).

03					
02					
01					
Revisione	Data	Descrizione	Note	Disegnatore	M. Donatelli
TITOLO		DISEGNO DIMENSIONALE RWACE 60/2 ax LT CS (CEPI SILOS) Q>(CDX200/20)			
PARTICOLARE		-----			
SCALA	DIS.	M. Donatelli			
RIF. QUOTE	mm	VISTO			
CLIENTE					
NUM. DIS.	Dis_0207_18	DATA	09/11/2018		
FILE					

DISEGNO DI PROPRIETA' FRIGOLUID, SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DITTA, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE RIPRODOTTO, COPIATO O COMUNICATO A TERZI. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI.